


Sala de Situação PCJ

Relatório Síntese dos Dados Hidrométricos da Bacia do Rio Piracicaba – 21/02/2026

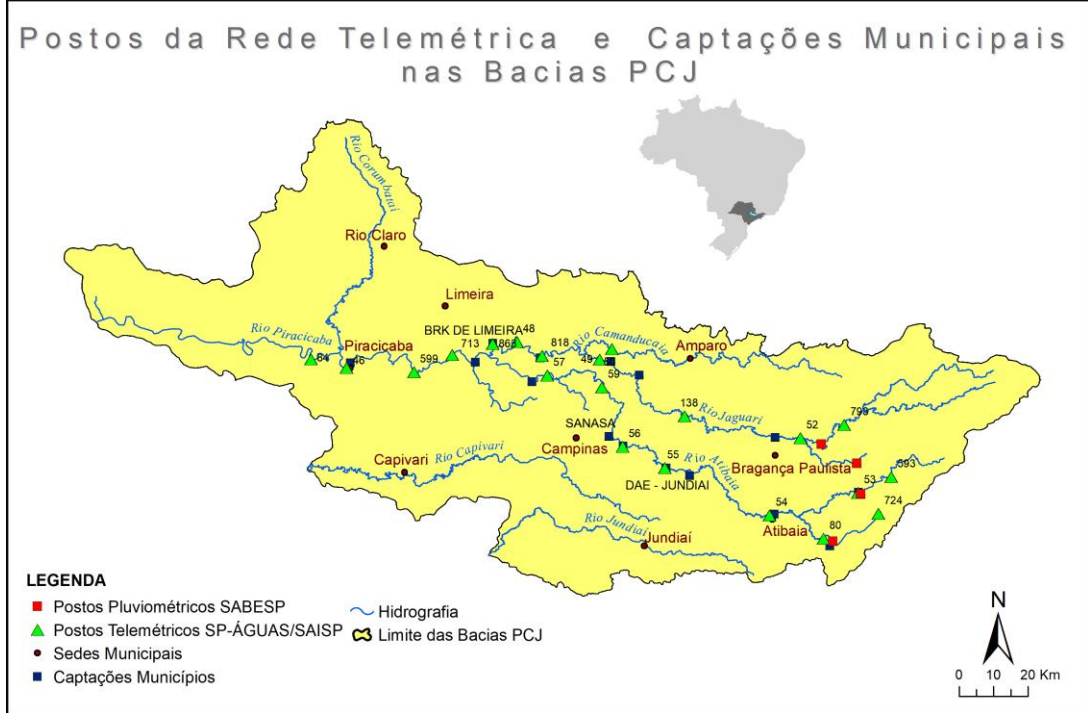

REDE TELEMÉTRICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA						
21/02/2026						
Nomenclatura no mapa	Rio / Posto de medição	Código do Posto	Chuva acumulada das 7h de 20/02/2026 às 7h de 21/02/2026	Vazão às 07h	Vazão média do mês atual	Vazão média do mês (série histórica)
			(mm)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
593	Rio Cachoeira / Cachoeira Montante / Piracaia	E3-269T / 3E-122T	0,00	4,56	10,99	8,19
724	Rio Atibaia / Atibaia Montante / Piracaia	E3-268T/3E-121T	0,00	2,28	5,10	3,74
53	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T / 3E-116T	0,00	**	**	1,32
80	Rio Atibaia em Nazaré Paulista	E3-121T / 3E-089T	0,00	3,82	1,70	2,21
54	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T / 3E-063T	0,00	10,81	19,65	12,64
55	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T / 3D-006T	0,75	17,94	46,46	32,20
56	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T / 3D-007T	0,00	19,88	51,59	32,92
59	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T / 3D-003T	0,00	21,18	63,09	39,60
57	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T / 4D-009RT	0,00	26,91	72,13	46,76
52	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T / 3D-015T	0,00	2,00	7,64	11,56
138	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T / 3D-009T	0,00	13,63	40,32	26,37
49	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	0,00	13,12	49,99	23,45
50	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	D3-044T / 3D-001T	0,00	11,55	41,77	25,47
818	Rio Jaguari - Rod. Prof. Zeferino Vaz / Paulínia	-	*	*	*	43,78
48	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052T / 4D-001T	0,00	34,26	100,51	62,84
863	Rio Jaguari - Captação de Limeira	D4-070 / 4D-008	0,00	**	**	***
713	Rio Piracicaba em Aímaratá / Americana	D4-135T / 4D-043T	0,00	86,16	207,20	109,91
599	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D' Oeste	-	0,00	79,58	219,44	118,63
46	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T / 4D-015T	0,00	94,14	224,51	175,25
84	Rio Piracicaba em Artemis	D4-061T / 4D-007T	0,00	121,30	285,10	217,60
793	Rio Jaguari / Pires / Extrema-MG	D3-075T / 3D-016T	0,00	15,82	35,19	34,23
1000196	Barragem Jacarei / Descarga PCJ	1000196	0,00			
1000885	Barragem Jaguari - Vargem / Descarga PCJ	1000015	0,00	0,25 ¹	0,19	9,12 ²
1000197	Barragem Cachoeira / Descarga PCJ	1000197	0,00	4,00 ¹	0,56	2,17 ²
1000198	Barragem Atibaia / Descarga PCJ	1000198	0,00	4,00 ¹	0,61	1,25 ²
1000199	Desemboque do Túnel 5	1000199	0,00	21,31	15,54	19,54 ²
-	Transposição EEAB PS-SC ³	-	**	8,88	8,58	***

* Postos telemétricos com indisponibilidade de dados.

** Postos sem dados de vazão.

*** Postos com instalação recente, não possuindo série histórica adequada.

¹ Vazão descarregada média diária.

² Média histórica da descarga de fundo e vazão vertida.

³ Vazão da transposição entre as barragens Jaguari (Paraíba do Sul) - Atibaia.

Vazões médias móveis de quinze dias consecutivos e vazões médias diárias nas Bacias PCJ				
Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de Maio de 2017 - Período Úmido 2025/2026				
Postos de Controle	Vazão média móvel de 15 dias consecutivos (m³/s) (07h de 06/02 às 07h de 21/02)	Vazão mínima média móvel de quinze dias consecutivos (m³/s) *	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão mínima média diária (m³/s) *
Rio Atibaia em Atibaia (m³/s)	20,3	2,0	10,7	2,0
Rio Atibaia Cap. Valinhos (m³/s)	55,3	11,0	21,6	10,0
Rio Jaguari em Buenópolis (m³/s)	46,6	2,0	14,7	2,0
Vazões médias de retirada na Estação Elevatória de Santa Inês - Período Úmido de 2025/2026				
Faixa de operação Fevereiro/2026	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão média mensal (m³/s) (07h 1º dia do mês às 07h dia atual)	Vazão máxima média mensal autorizada (m³/s) ^{x1}	
FAIXA 4 - Restrição	25,67	25,24	23,00	

* Limites estabelecidos pela Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de maio de 2017.
^{x1} Conforme §2º do Art. 4º da Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925/2017 a vazão bombeada do reservatório Jaguari, localizada na bacia do rio Paraíba do Sul, poderá ser acrescida à vazão máxima média mensal autorizada de retirada da SABESP, respeitando o limite outorgado.