




DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA CANTAREIRA PARA CONTROLE DE CHEIAS

DATA DA EMISSÃO DO BOLETIM:	27/03/2014	SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA:	Normal	HORA DE REFERÊNCIA DOS DADOS:	8:00
-----------------------------	------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------	------

REPRESA	TENDÊNCIA PRÓXIMOS DIAS	NÍVEL (m)		VOLUME ARMAZENADO (%)	CHUVA (mm)	VAZÃO (m ³ /s)			OBSERVAÇÃO	
		26/3/14	27/3/14			AFLUENTE	DESCARREGADA			RESTRIÇÃO
						27/3/14	26/3/14	27/3/14		JUSANTE
JAGUARI/JACAREÍ	↓	823,36	823,28	6,8	0,0	6,8	1,00	1,00	ATENDE	
CACHOEIRA	↓	816,15	816,16	37,1	0,0	37,1	1,00	1,00	ATENDE	
ATIBAINHA	↓	784,61	784,62	54,2	0,0	54,2	1,00	1,00	ATENDE	
PAIVA CASTRO	↓	744,67	744,64	44,3	0,0	44,3	0,20	0,20	ATENDE	

OBSERVAÇÕES GERAIS DO SISTEMA CANTAREIRA: Nas ilustrações abaixo, os dados referem-se às 8h00.

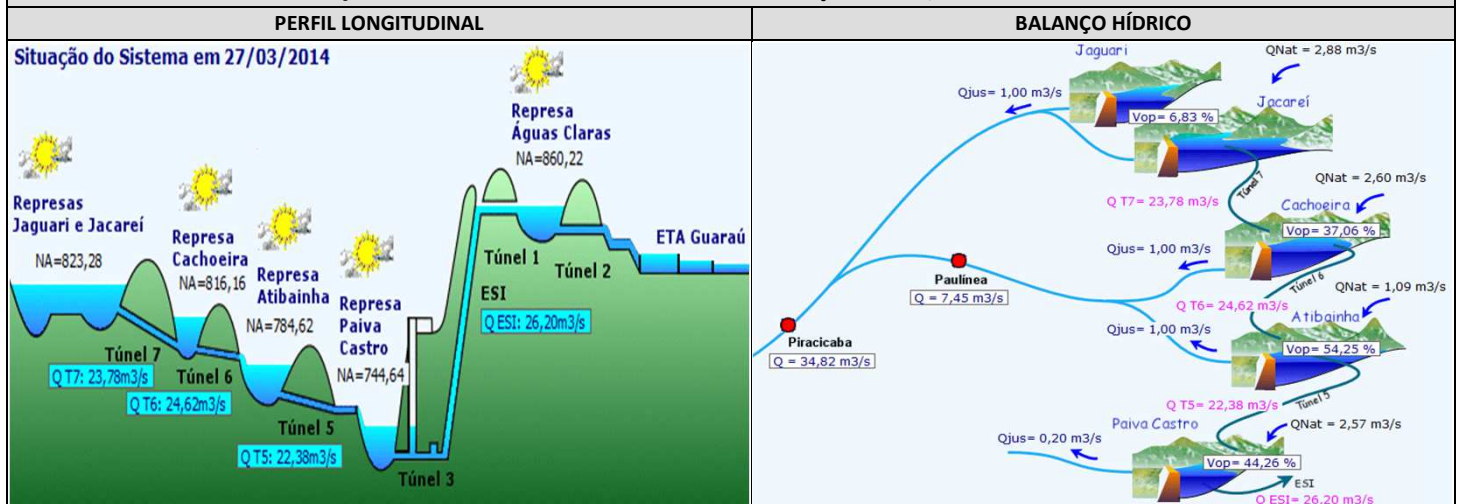

REPRESA	SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO - N.A. (m) ^(b)			VAZÕES DE RESTRIÇÃO (m ³ /s)	
	Normal ^(a)	Atenção	Emergencial	Julho-Novembro	Dezembro-Junho
Jaguari/Jacareí	até 843,00	acima de 843,00	acima de 844,00	40	100
Cachoeira	até 820,00	820,01-821,88	acima de 821,88	5	7
Atibainha	até 786,00	786,01-786,72	acima de 786,72	5	11
Paiva Castro	até 745,00	745,01-745,61	acima de 745,61	1	10

(a) N.A. máximos operacionais para Março de 2014.

(b) RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE Nº 614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010

Esta Declaração atende o Artigo 2º da Resolução, definida no parágrafo 1º, que durante o período de controle de cheias, a Sabesp deverá emitir diariamente, a Declaração de Situação de Operação do Sistema Cantareira para Controle de Cheias.

Art. 3º A Situação de Operação Normal é aquela em que os reservatórios do Sistema Cantareira encontram-se operando em cotas iguais ou inferiores às dos seus respectivos níveis de água máximos operacionais definidos mensalmente pelo DAEE.

Art. 4º A Situação de Operação em Atenção é aquela em que um ou mais reservatórios do Sistema Cantareira estão operando em cotas entre seus níveis de água máximos operacionais e seus níveis de água máximos normais.

Art. 5º A Situação de Operação Emergencial é aquela em que um ou mais reservatórios do Sistema Cantareira estão operando em cotas acima de seus respectivos níveis de água máximos normais.