


Sala de Situação PCJ

Relatório Síntese dos Dados Hidrométricos da Bacia do Rio Piracicaba – 25/03/2026

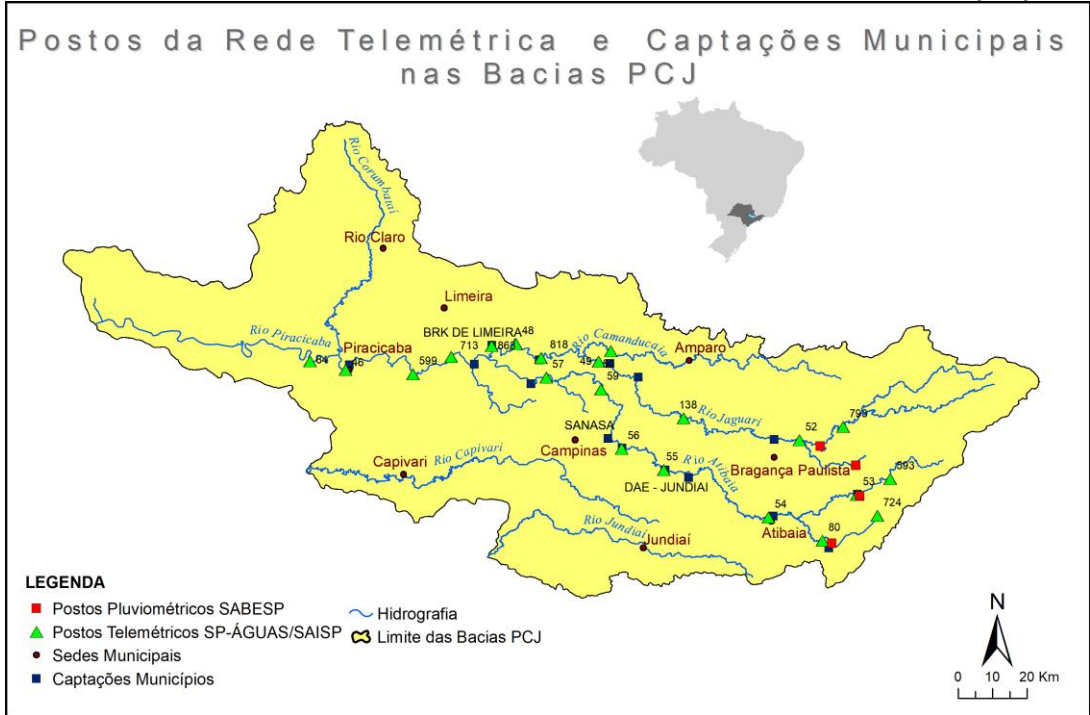

REDE TELEMÉTRICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA						
25/03/2026						
Nomenclatura no mapa	Rio / Posto de medição	Código do Posto	Chuva acumulada das 7h de 24/03/2026 às 7h de 25/03/2026	Vazão às 07h	Vazão média do mês atual	Vazão média do mês (série histórica)
			(mm)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
593	Rio Cachoeira / Cachoeira Montante / Piracaia	E3-269T / 3E-122T	0,00	6,70	10,90	6,68
724	Rio Atibainha / Atibainha Montante / Piracaia	E3-268T/3E-121T	0,00	3,05	4,85	2,61
53	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T / 3E-116T	0,00	**	**	1,13
80	Rio Atibainha em Nazaré Paulista	E3-121T / 3E-089T	0,00	2,59	1,94	1,89
54	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T / 3E-063T	0,00	11,02	17,20	10,33
55	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T / 3D-006T	0,00	24,30	45,55	30,35
56	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T / 3D-007T	0,00	28,82	49,66	28,12
59	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T / 3D-003T	0,00	29,55	56,77	37,47
57	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T / 4D-009RT	0,00	37,32	67,20	42,14
52	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T / 3D-015T	0,00	2,35	4,62	10,44
138	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T / 3D-009T	0,00	14,23	24,41	24,29
49	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	0,00	19,39	30,29	20,99
50	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	D3-044T / 3D-001T	0,00	15,57	38,33	21,69
818	Rio Jaguari - Rod. Prof. Zeferino Vaz / Paulínia	-	*	*	*	29,96
48	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052T / 4D-001T	0,00	38,96	80,03	55,90
863	Rio Jaguari - Captação de Limeira	D4-070 / 4D-008	0,00	**	**	***
713	Rio Piracicaba em Aymarátá / Americana	D4-135T / 4D-043T	0,00	90,56	173,56	82,28
599	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D' Oeste	-	0,00	*	201,89	105,01
46	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T / 4D-015T	0,00	112,43	231,67	153,92
84	Rio Piracicaba em Artemis	D4-061T / 4D-007T	0,00	129,63	248,03	183,76
793	Rio Jaguari / Pires / Extrema-MG	D3-075T / 3D-016T	0,00	17,48	28,36	23,02
1000196	Barragem Jacaré / Descarga PCJ	1000196	0,00	0,25 ¹	0,20	9,91 ²
1000885	Barragem Jaguari - Vargem / Descarga PCJ	1000015	1,00	*	2,00 ¹	0,70
1000197	Barragem Cachoeira / Descarga PCJ	1000197	*	2,00 ¹	0,70	2,40 ²
1000198	Barragem Atibainha / Descarga PCJ	1000198	0,00	3,84 ¹	1,03	1,43 ²
1000199	Desemboque do Túnel 5	1000199	0,00	31,94	21,97	21,71 ²
-	Transposição EEAB PS-SC ³	-	**	0,00	8,30	***

* Postos telemétricos com indisponibilidade de dados.

** Postos sem dados de vazão.

*** Postos com instalação recente, não possuindo série histórica adequada.

¹ Vazão descarregada média diária.

² Média histórica da descarga de fundo e vazão vertida.

³ Vazão da transposição entre as barragens Jaguari (Paraíba do Sul) - Atibainha.

Vazões médias móveis de quinze dias consecutivos e vazões médias diárias nas Bacias PCJ				
Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de Maio de 2017 - Período Úmido 2025/2026				
Postos de Controle	Vazão média móvel de 15 dias consecutivos (m³/s) (07h de 10/03 às 07h de 25/03)	Vazão mínima média móvel de quinze dias consecutivos (m³/s) *	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão mínima média diária (m³/s) *
Rio Atibaia em Atibaia (m³/s)	18,9	2,0	11,9	2,0
Rio Atibaia Cap. Valinhos (m³/s)	57,4	11,0	31,2	10,0
Rio Jaguari em Buenópolis (m³/s)	27,2	2,0	15,1	2,0
Vazões médias de retirada na Estação Elevatória de Santa Inês - Período Úmido de 2025/2026				
Faixa de operação Março/2026	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão média mensal (m³/s) (07h 1º dia do mês às 07h dia atual)	Vazão máxima média mensal autorizada (m³/s) * ¹	
FADXA 3 - Alerta	29,91	26,22	27,00	

* Limites estabelecidos pela Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de maio de 2017.
¹ Conforme §2º do Art. 4º da Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925/2017 a vazão bombeada do reservatório Jaguari, localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, poderá ser acrescida à vazão máxima média mensal autorizada de retirada da SABESP, respeitando o limite outorgado.